


# ため池浸水想定区域図 観音寺6号池

## 指定緊急避難場所及び指定避難所(大井町)

名称	電話番号	所在地
大井小学校	0573-25-5341	恵那市大井町851-1
大井第二小学校	0573-26-0717	恵那市大井町1982-1
恵那東中学校	0573-25-5261	恵那市大井町1073-1
恵那高等学校	0573-26-1311	恵那市大井町1023-1
恵那農業高等学校	0573-26-1251	恵那市大井町2625-17
城ヶ丘こども園	0573-25-2539	恵那市大井町848-1
シアター恵那	0573-25-7767	恵那市大井町2709-55
養護老人ホーム恵光園	0573-25-2724	恵那市大井町2716-166
中山道大井宿広場	-	恵那市大井町210-1
恵那市福祉センター	0573-26-5221	恵那市大井町727-11

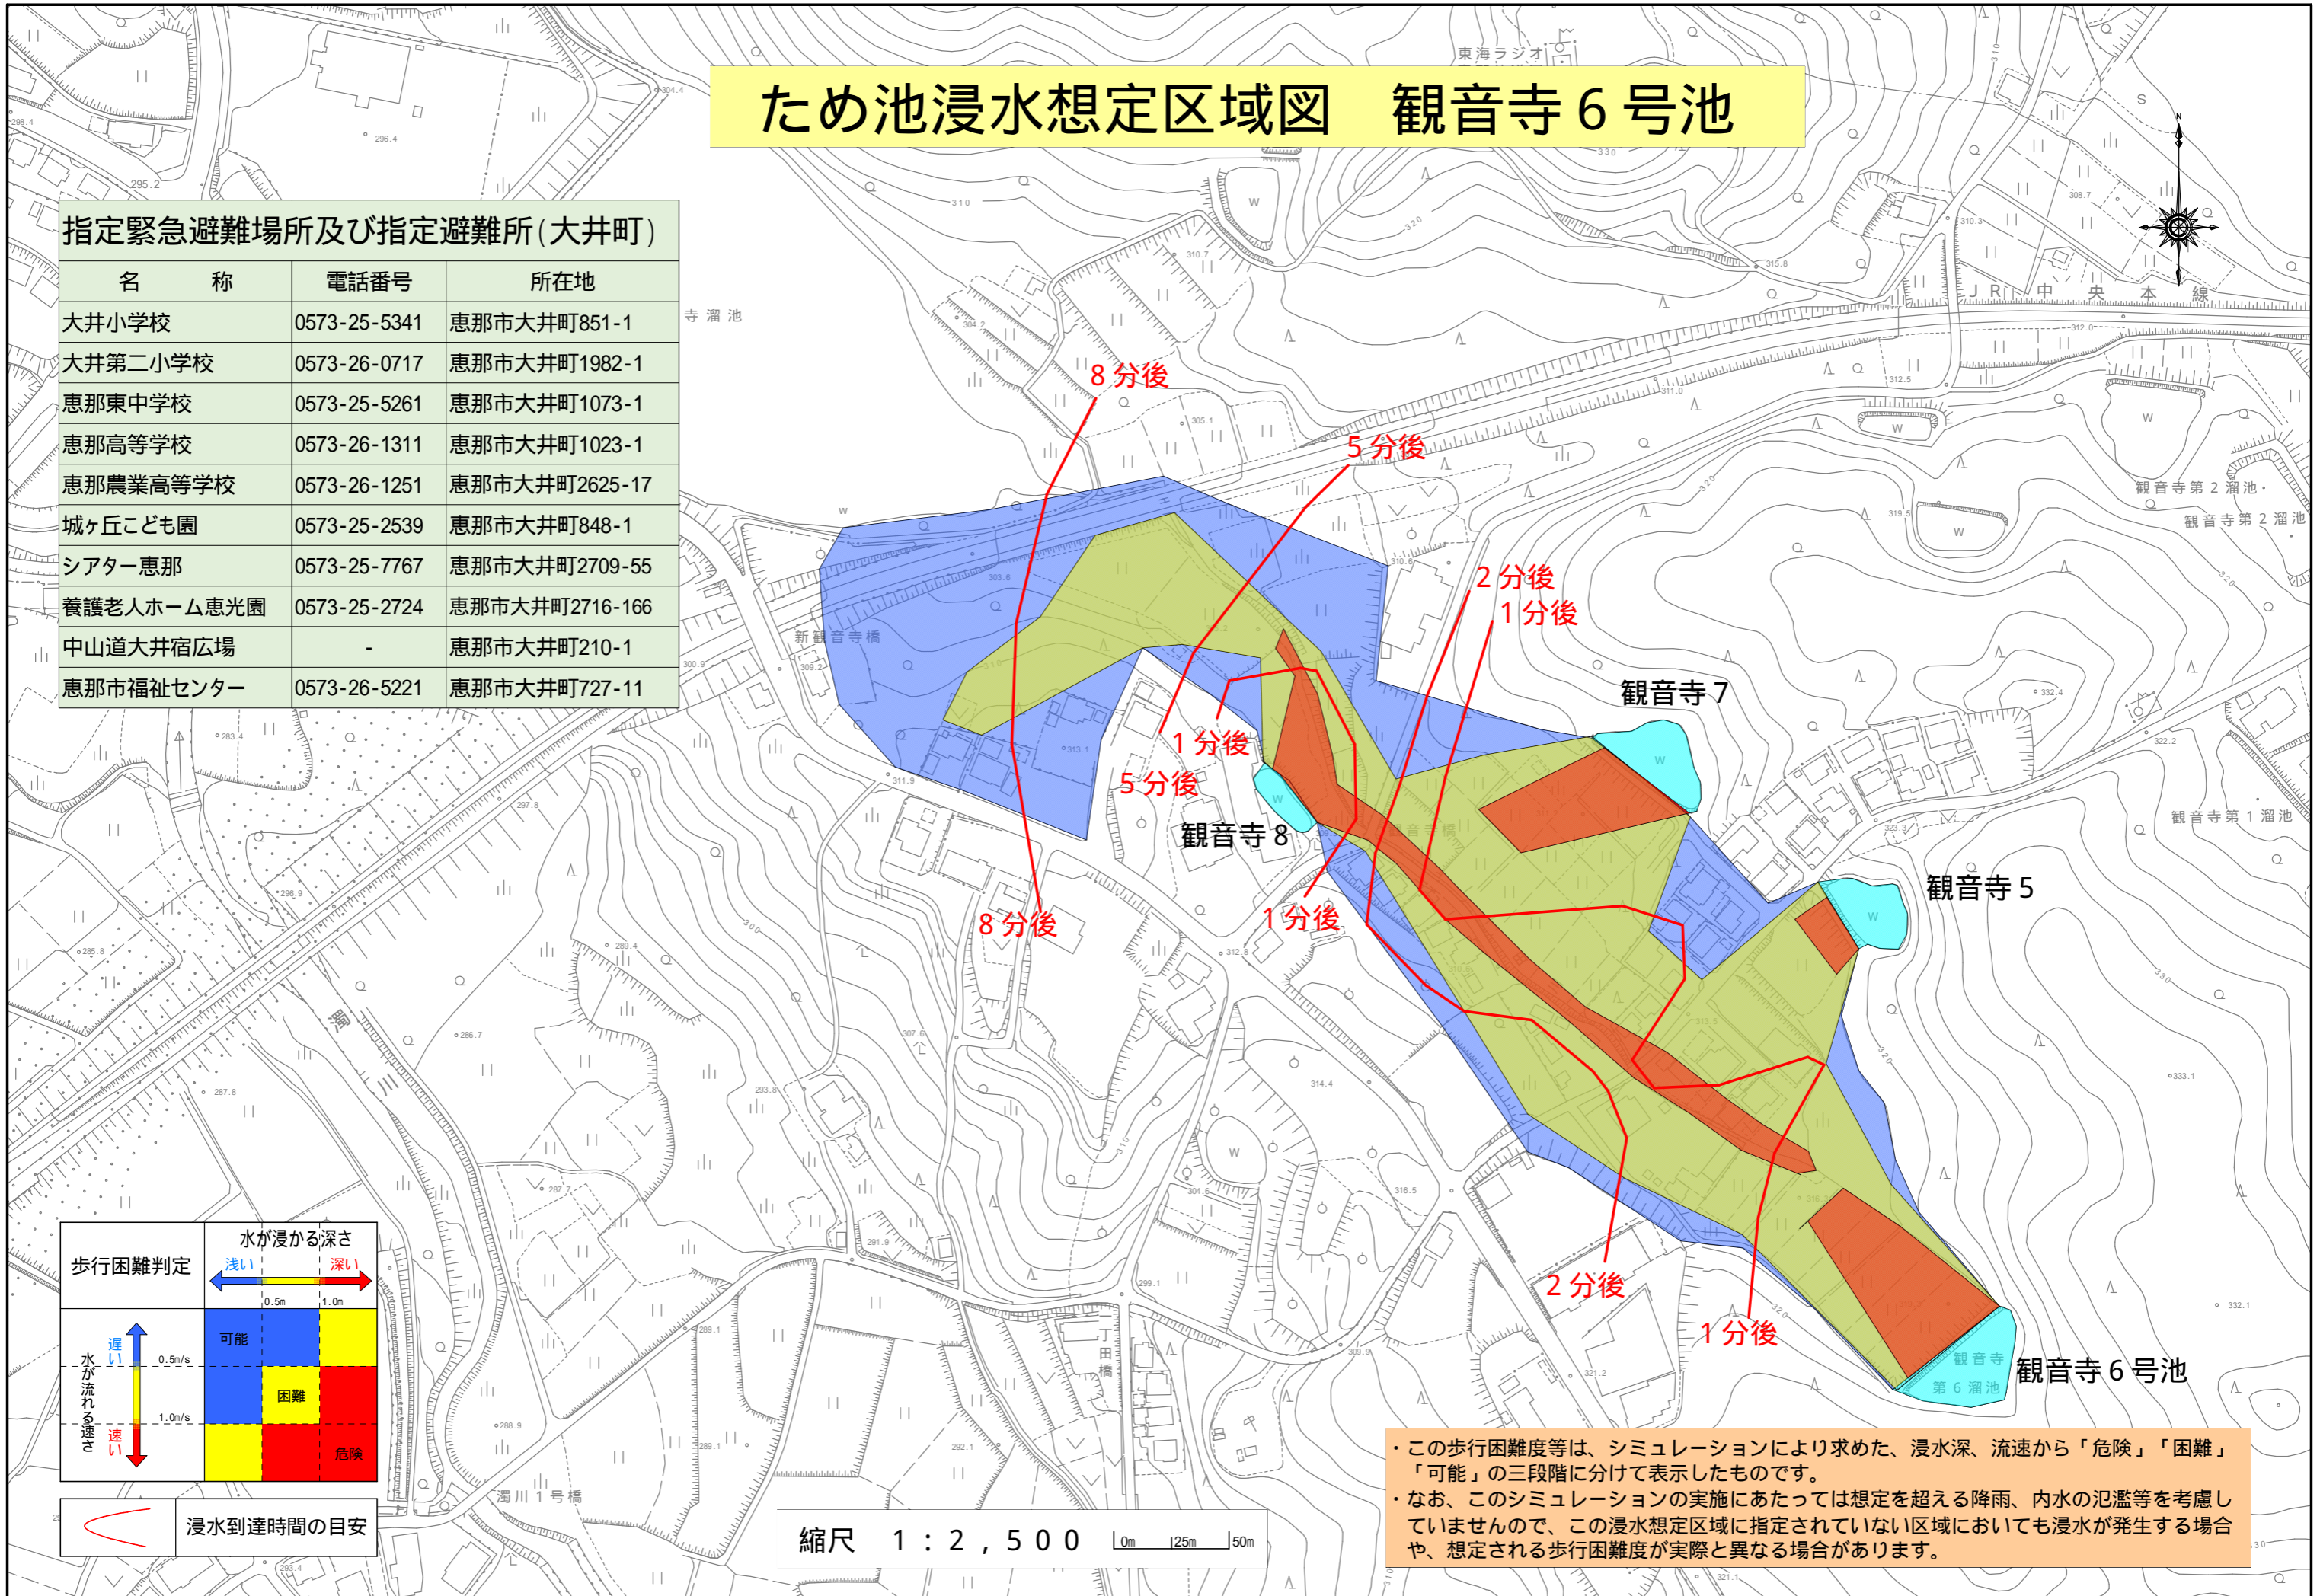

歩行困難判定	水が浸かる深さ	
	浅い	深い
水が流れる速さ	遅い	速い
	0.5m/s	1.0m/s
	可能	危険
	困難	危険

浸水到達時間の目安

・この歩行困難度等は、シミュレーションにより求めた、浸水深、流速から「危険」「困難」「可能」の三段階に分けて表示したものです。  
 ・なお、このシミュレーションの実施にあたっては想定を超える降雨、内水の氾濫等を考慮していませんので、この浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される歩行困難度が実際と異なる場合があります。

縮尺 1 : 2 , 5 0 0 0m 25m 50m