


処理困難ごみ 電池、蛍光灯

ステーションで3カ月に1回収集

- 電池と蛍光灯の収集はそれぞれ3カ月に1回です。収集日は「ごみカレンダー」で確認してください。

電池・体温計


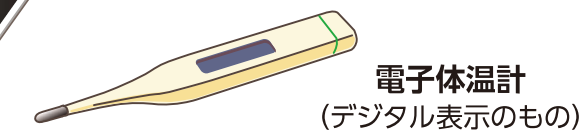


乾電池用のコンテナに入れてください



充電式の電池（デジタルカメラ、携帯音楽プレイヤーなどで使用されている）は、なるべく販売店などの回収ボックスに入れ、リサイクルに協力しましょう。割れてしまった体温計や温度計は袋に入れてコンテナに出してください。

蛍光灯・水銀灯

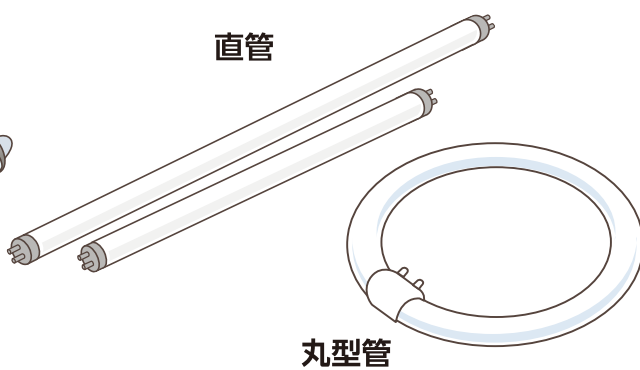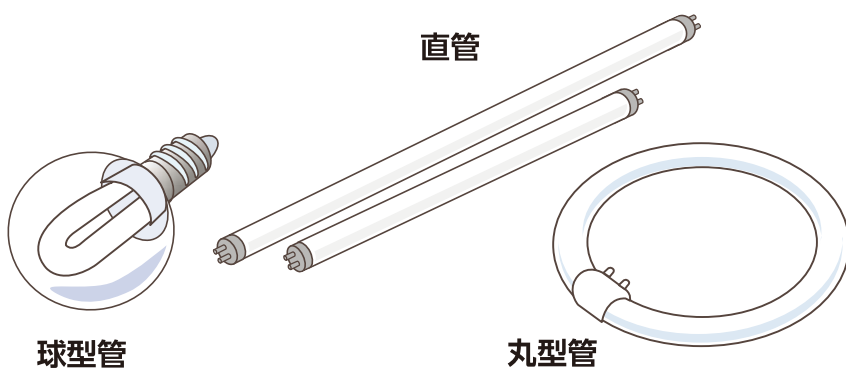

丸型管


蛍光灯用のコンテナに入れてください



包装材などは取り外し、割らないように出してください。割れてしまった蛍光灯は袋に入れてコンテナに出してください

注意

電球（白熱灯、LED）、グローランプは不燃ごみです。蛍光灯のコンテナに入れないでください。（26 ページ参照）

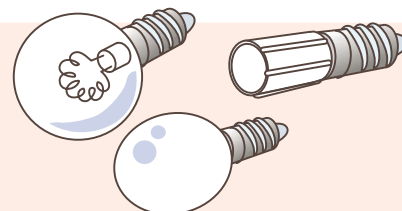

リサイクル

資源

出さなくていいもの

エコプラザ

ごみの出し方

可燃ごみ

不燃ごみ

粗大ごみ

処理困難ごみ