

# 簡易水道給水区域

## ■山岡西簡易水道 (323.7m³/日)



16 下手向浄水場



17 居守ヶ池ポンプ場



18 居守ヶ池配水池



19 堂白配水池



20 釜屋加圧ポンプ場



21 釜屋配水池

## ■田代長沢簡易水道 (133.1m³/日)



22 笹平浄水場



23 新田ポンプ場



24 郷配水池



25 留守ヶ洞ポンプ場



26 留守ヶ洞配水池



27 長沢ポンプ場



28 向山配水池



29 西原浄水場



30 西原ポンプ場



31 中田浄水場

## ■山岡北簡易水道 (341m³/日)



1 久保原浄水場



2 北3調整池



3 北2調整池



4 開拓ポンプ場




5 北1調整池



6 夕立山配水池



7 南1調整池

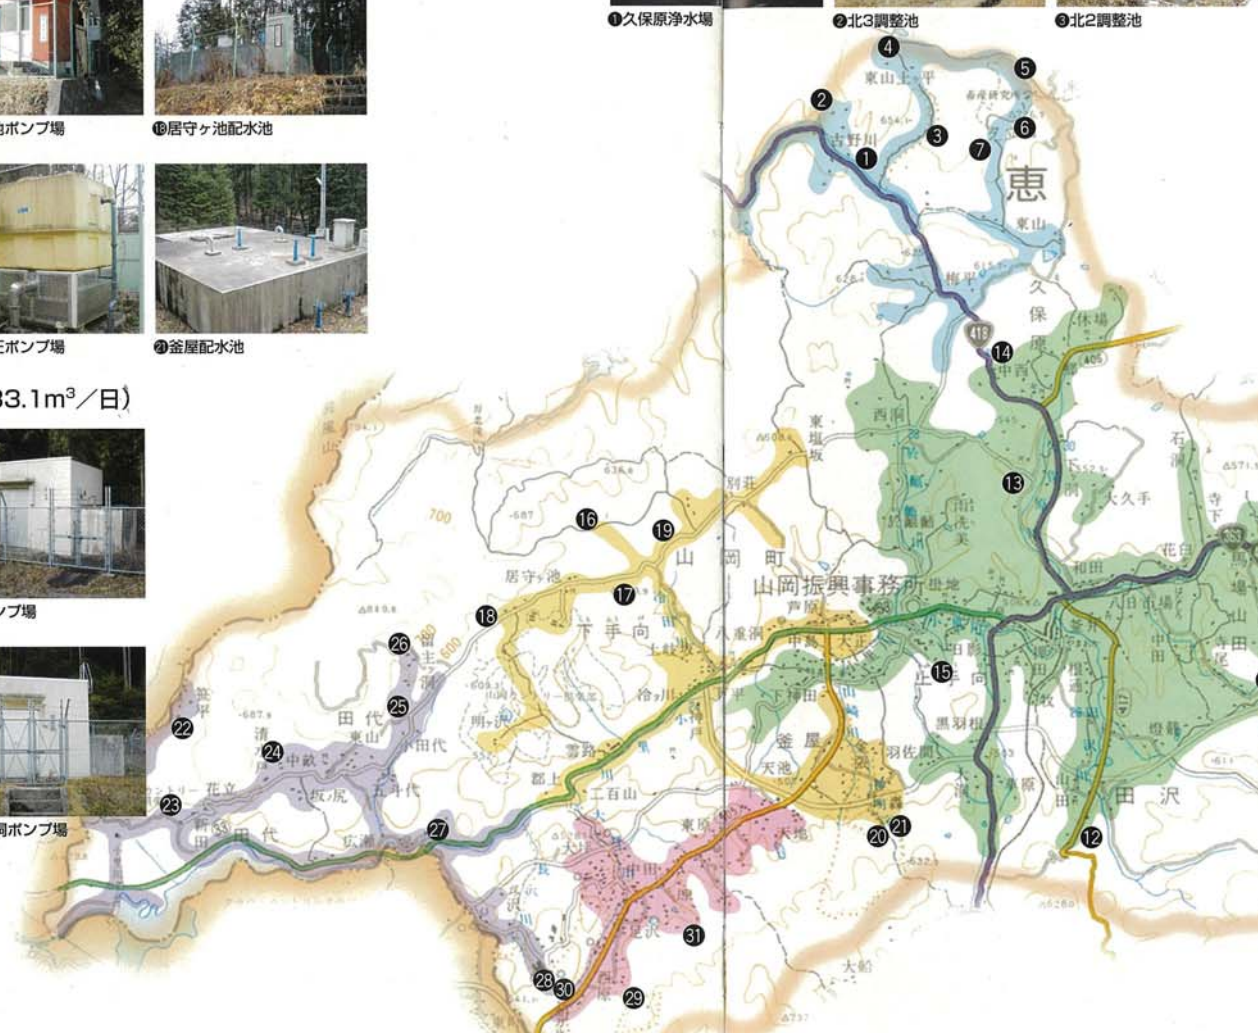

## ■原簡易水道 (300m³/日)

## ■山岡東簡易水道 (1,400m³/日)



8 兼平浄水場



9 兼平ポンプ場



10 飯高配水池



11 飯高調整池



12 田沢配水池



13 久保原ポンプ場



14 久保原配水池



15 下手向配水池